ՔՐԵԱԳԵՏ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

QREAGET

CENTER OF JUDICAL AND INDEPENDET EXPERTISES

ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 5/328

+(374) 95 97 02 72, [illegible] 52 02 62

5/328 Arshakunyats ave., Yerevan, RA

qreaget@mail.ru

№ Ել-005-1125

«27» հունվարի 2025թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վարդենիս քաղաքի Կոմիտասի փողոցի թիվ 18 տան բնակիչ Լյուդվիգ Ղազարոսի Մելիքյանին

Հարգելի պարոն Մելիքյան,

Ի պատասխան Ձեր 16.01.2025թ. դիմումի համադրելով դիմումին կից ներկայացված ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանի 10.01.2025թ. թիվ ՏԾ/Հ/121-2024-Դ-1/06-Ա որոշման պատճենում և «ՔՐԵԱԳԵՏ» ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՍՊ ընկերության կողմից, ըստ Ձեր 16.05.2024թ. դիմումի տրված թիվ Ք-031-02-24 եզրակացութունում արտացոլված փաստական հանգամանքները, հայտնվում է հետևյալը.

թիվ Ք-031-02-24 եզրակացութամբ արձանագրվել է, որ *Ըստ «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ կողմից 09.11.2023թ. տրված Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցի N 70 հասցեով 05-005-0010-0032 կադաստրային ծածկագրով հողամասում տեղակայված ավտոսպասարկման կետի շինության տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության հողամասում ինքնակամ իրականացված ավտոսպասարկման և շվաքարանի շինությունների կրող կոնստրուկցիաները չունեն ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում:*

Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցի N 70 հասցեում գտնվող վառելիքային ավտոսպասարկման շինությունը պիտանի է բնականոն և անվտանգ շահագործման համար:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցի թիվ 70 հասցեում առկա ինքնակամ կառույցների պահպանումը զուտ շինարարատեխնիկական տեսանկյունից վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը (վնասվածության մակարդակը երկրորդ աստիճանի է՝ փլուզման վտանգ

առկա չէ), այն կառուցված չէ ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, չի առաջացնում սահմանափակ օգտագործման իրավունքի (սերվիտուտի) կիրառման անհրաժեշտություն՝ կառուցված է Լյուդվիգ Ղասարոսի Մելիքյանի սեփականությունը հանդիսացող թիվ 05-005-0010-0032 կադաստրային ծածկագիրը կրող հողամասի սահմաններում, սակայն որպես հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայան շահագործելու համար անհրաժեշտ է վերացնել ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2024 թվականի մայիսի 10-ին կազմված՝ «Լյուդվիգ Մելիքյան Ղասարոսի» Ա/Ձ-ի մոտ իրականացված ստուգման մասին թիվ ՏԾ/Հ/121-2024-Ա-18 ակտի նախագծում արձանագրված խախտումները։

Նշված խախտումները ներկայացվում են ստորև.

- *Բենզալցակայանի տարածքը տարանջատված չէ փողոցների և ճանապարհների երթևեկելի մասից նվազագույն 1,5 մ լայնությամբ անվտանգության կղզյակով: /«ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», գլուխ 12, կետ 373/,*
- *Բնակավայրում բենզալցակայանի տարողությունները ստորգետնյա չեն: /«ՀՀՇՆ 30-01-2023, գլուխ 12, կետ 370/,*
- *Բենզալցակայի հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով անցկացված են օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր: /«ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանի՝ Հրդեհային անվտանգության կանոններով հաստատված հավելված 1-ի (այսուհետ՝ ՀԱԿ)» բաժին 1, գլուխ 4, կետ 47/,*
- *Բենզալցակայանի էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոններին ոչ համապատասխան: /ՀԱԿ, բաժին 1, գլուխ 4, կետ 45/,*
- *Բենզալցակայանի արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված չէ տարողությունից 40մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա գտնվող ոչ պակաս 2 հրշեջ հիդրանտների կամ ոչ պակաս 100մ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազանի միջոցով /ՀՀՇՆ 30-01-2023, կետ 371/,*
- *Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգից հրդեհի տագնապի ազդանշանը չի փոխանցվում լիազոր մարմնին /ՀԱԿ, բաժին 1, գլուխ 7, կետ 81/*
- *Առկա չէ արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցված վկայականը / «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ/,*

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա չէ տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացությունը /«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ/:

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանի 10.01.2025թ. թիվ ՏԾ/Հ/121-2024-Դ-1/06-Ա որոշման համաձայն իրականացվել են մեծածավալ աշխատանքներ հրդեհային

անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ, վերը նշված խախտումները վերացվել են, բացառությամբ առաջինի՝ Բենզալցակայանի տարածքը տարանջատված չէ փողոցների և ճանապարհների երթևեկելի մասից նվազագույն 1,5 մ լայնությամբ անվտանգության կղզյակով:

Միաժամանակ Տեսչական մարմին է ներկայացվել արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության թիվ 1322 եզրակացությունը՝ տրված 17.05.2024թ., արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության թիվ 1322.1 եզրակացությունը՝ տրված 24.05.2024թ. և նախագծային փաստաթղթերին գործարկվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի համապատասխանության վերաբերյալ տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության թիվ 1322.2 եզրակացությունը՝ տրված 24.05.2024թ.:

Վերոգրյալ հանգամանքների հաշվառմամբ թույլատրվել է բենզալցակայանի շահագործումը:

Նման պայմաններում հավաստվում է այն հանգամանքը, որ «ՔՐԵԱԳԵՏ» ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՍՊ ընկերության կողմից տրված թիվ Ք-031-02-24 եզրակացության շրջանակներում հետազոտված օբյեկտի պահպանումն ու շահագործումը, թե՛ որպես շինություն՝ զուտ շինարարատեխնիկական տեսանկյունից, թե՛ որպես բենզալցակայան՝ տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից, վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը, այն կառուցված չէ ին-ժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, չի առաջացնում սահմանափակ օգտագործման իրավունքի (սերվիտուտի) կիրառման անհրաժեշտություն՝ կառուցված է Լյուդվիգ Ղասարոսի Մելիքյանի սեփականությունը հանդիսացող թիվ 05-005-0010-0032 կադաստրային ծածկագիրը կրող հողամասի սահմաններում, չի խախտում այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը՝ չի սահմանափակում հարակից շինություններից որևէ մեկի բնական լուսավորության թափանցումը, ինչպես նաև բացասական ազդեցություն չի թողնում դրանց ինսոլյացիոն ռեժիմի վրա:

Տնօրեն՝ Հ. Հովհաննիսյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ № 063

Տրված [illegible]

[illegible]

[illegible] 200 4 թ.

[illegible] 06 [illegible]

[illegible]

[illegible]

01.06.2004 թ. [illegible]

[illegible] 01 [illegible]

04 ամիս 27 [illegible]

[illegible]

[illegible]

01 06 2004 թ. [illegible] № 063

Հաստատված է
ՀՀ ՆԳՆ ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի տնօրեն ____________ Վ. Գևորգյան
ստորագրությունը

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ №1322

ք.Երևան **17.05.2024թ**

Համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի Ա/Ձ-ի Լյուդվիկ Մելիքյանի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **« 16 » 05. 2024թ-ին** կնքված **N1322** պայմանագրի՝ **«16 » 05. 2024թ - ից** մինչև **« 17 » 05. 2024թ-ը** ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ս. Դավուդյանի կողմից, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան արտադրական վտանգավոր օբյեկտի վերազինման նախագծային փաստաթղթերը:

Համաձայն վերազինման նախագծային փաստաթղթերի նախատեսվում է՝

-ավելացնել 2 հատ լիցքավորման սյունակ 2-ական ճկափողով և 2 հատ 5տ. տարողությամբ վառելիքի բաք

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված՝ Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան արտադրական վտանգավոր օբյեկտի վերազինման նախագծային փաստաթղթերը **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին և նախագծային փաստաթղթերին տրվում է տեխանվտանգության փորձաքննության **դրական** եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագիծ 9էջ:

Փորձագետ____________ Ս. Դավուդյան N 058
ստորագրությունը, ազգանունը ,վկայականի համարը

Հաստատված է
ՀՀ ՏԳՆ ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն ______________ Վ. Գևորգյան
ստորագրություն

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1322.1

ք. Երևան **22.05.2024թ.**

Համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի՝ Ա/Ձ-ի Լյուդվիկ Մելիքյանի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **« 16 » 05. 2024թ-ին** կնքված **N1322** պայմանագրի՝ **«20 » 05. 2024թ - ից** մինչև **« 22 » 05. 2024թ-ը** ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ս. Դավուդյանի կողմից, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան ԱՎՕ-ի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը:

Փորձաքննության արդյունքում պարզվեց, որ բենզալցակայան տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը **համապատասխանում է** «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ԱԻՆ նախարարի 18.06.2015թ. թիվ 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված՝ Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան ԱՎՕ-ի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության եզրակացությունը **դրական է**:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի պատճենը:

Փորձագետ ______________ Ս. Դավուդյան 058
ստորագրությունը, ազգանունը ,վկայականի համարը

Հաստատված է
ՀՀ ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն ------------------ Վ. Գևորգյան
ստորագրությունը

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԳՈՐԾԱՐԿՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1322.2

« 24»_____05_____2024թ.

Սույն եզրակացությունը կազմվել է ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի կողմից:

Փորձագետ – Սևակ Ռաֆիկի Դավության

Կրթությունը – բարձրագույն

Մասնագիտությունը–փորձագետ ամբարձիչ սարքավորումների, կաթսայատեղակայանքների, ջրային լողամիջոցների ոլորտում

Փորձագետի վկայական -- №058 տրված 02.02.2024թ.

Աշխատանքային ստաժ-2009թ-ից

Աշխատանքային հասցե – Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Նալբանդյան 116

Հեռ. 098215669, 093868980

Համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի՝ Ա/Ձ Լյուդվիկ Մելիքյանի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **« 16 » 05. 2024թ-ին** կնքված **N1322** պայմանագրի՝ **«22 » 05. 2024թ - ից** մինչև **« 24 » 05. 2024թ-ը** ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ս. Դավությանի կողմից, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

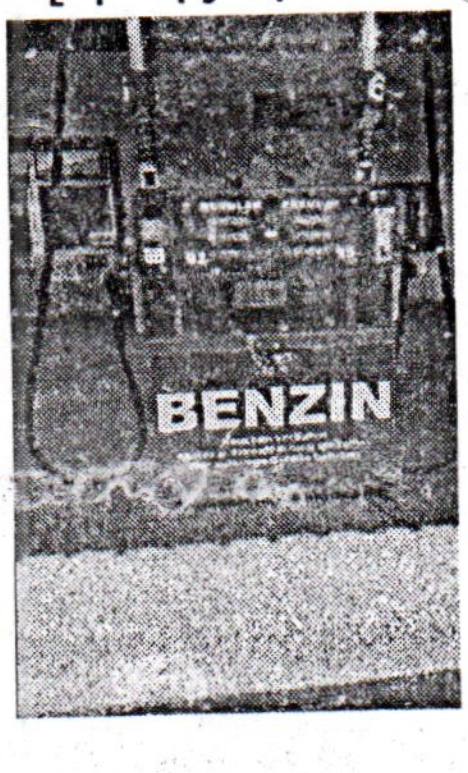

Նկար 1,2

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

Ա/Ձ Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից շահագործվող բենզալցակայանը՝ /հեղուկ վառելիքի լցակայանը/ նախատեսվում է հեղուկ վառելանյութով տրանսպորտային միջոցների և այլ մեքենա մեխանիզմների աշխատանքը ապահովելու համար:

Բենզալցակայանում հեղուկ վառելանյութի լցավորումը կատարելու համար նախատեսվում է վառելիքի լցարկման համար հատուկ տեղակայանքներ ՝բաշխիչ լցավորման սյունակ,մղող պոմպ, որը պահեստարանից քաշում է հեղուկ վառելիքը և հատուկ ճկափողրակի վրա տեղադրված լցարկման գլխիկի միջոցով կատարվում է վառելիքի լցավորում:

Մինչև հեղուկ վառելանյութի մուտքը բաշխիչ լցավորման սյունակ, խողովակաշարի վրա տեղադրվում է հետադարձ փակող փական , որը նախատեսված է բաշխիչ լցավորման սյունակից հեղուկ վառելիքի հետադարձ շարժումները կանխելու համար: Կոլեկտորի խողովակի վրա տեղադրված է ապահովիչ արտանետիչ կափույր՝ ամբարում ավելցուկային գազերը մթնոլորտ արտանետելու նպատակով:

Ա/Ձ Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից շահագործվող բենզալցակայանում հեղուկ վառելիքի պահպանման համար նախատեսված են 5 տոննա ծավալով 2 հատ տարողություն /ամբար/, որոնք տեղադրված են ստորգետնյա տարբերակով. տեղադրված է գերմանական արտադրության հեղուկ վառելիքի լցավորման բաշխիչ սյունակ՝ թվով 2 հատ, 2 -ական ճկափողով:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում, ուսումնասիրվել են արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը՝

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը **համապատասխանում է** <<Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015 թվականի N 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգները – հաստատված 10. 05. 2024թ-ին Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին.

Հրահանգավորման մատյանները –

Փորձարկման ակտերը – բենզալցակայանի սարքավորումների փորձարկումները և զննումները իրականացվել է անվտանգ շահագործման պատասխանատու Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից, որը **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Շենքեր և շինություններ, հերթափոխի ղեկավարի շենք, վառելիքի պահեստավորման շինություն, վառելիքի լցավորման հարթակ,ծածկոց.

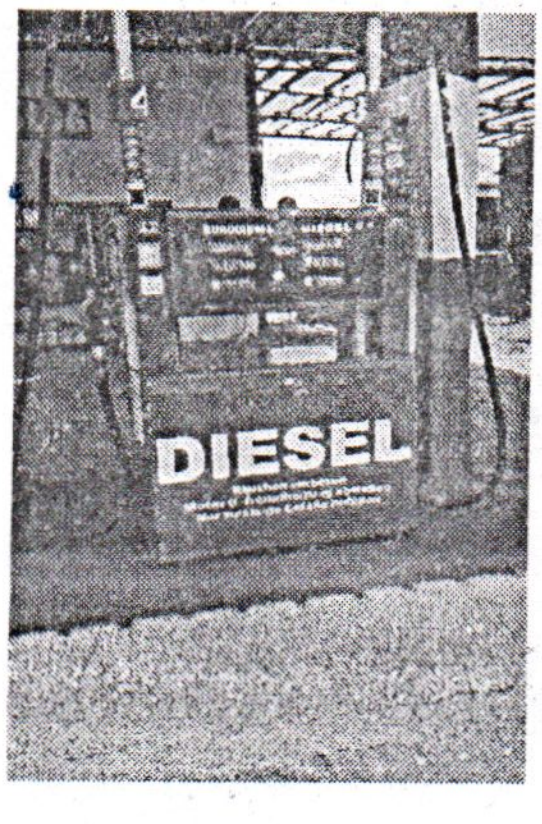

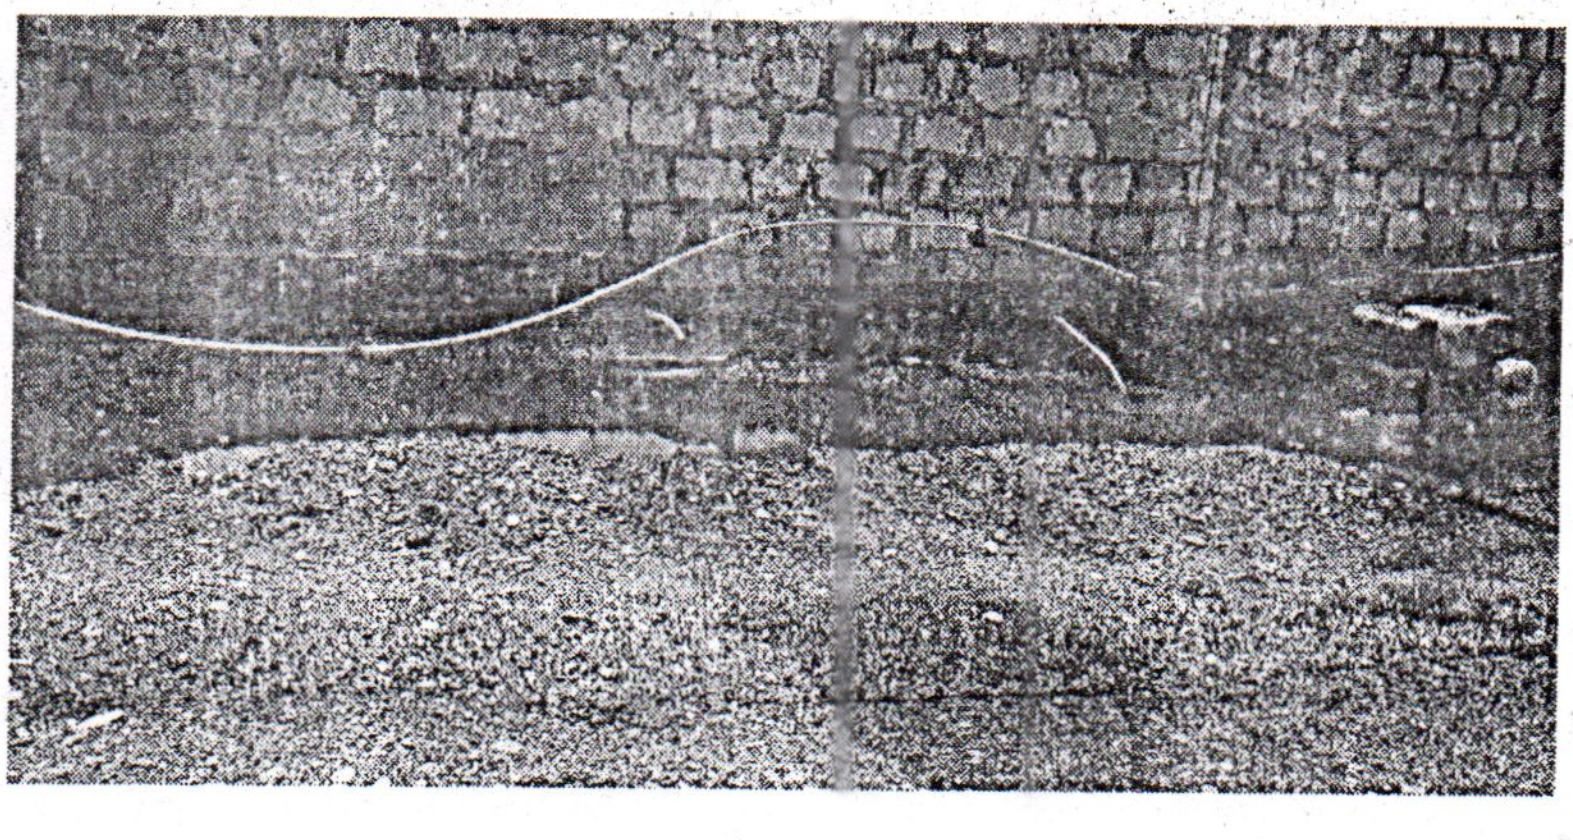

Նկար 3.4

որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին.

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, վառելիքի 5 տոննա ծավալով 2 հատ տարողություն /ամբար/, բաշխիչ լցավորման սյունակ – 2 հատ:

որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Տեխնիկական միջոցները՝ ճկափող 4 հատ, չափիչ-ստուգիչ սարքեր, աշխատանքային գործիքներ, անհատական պաշտպանության միջոցներ, որոնք **համապատասխանում են** հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներին:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը անցել են համապատասխան որակավորում՝վկ №1499, տրվ. 03.06.2022թ :

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները՝ Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան

ԱՎՕ 8/1-7424

արտադրական վտանգավոր օբյեկտը համապատասխանում է նախագծային փաստաթղթերին և **ենթակա է** շահագործման:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը-

1. Պատասխանատուի վկ. պատճեն- 1 թերթ

Փորձագետ ------------------- Ս. Դավույան N058

ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը

Հաստատված է
ՀՀ ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն ------------------ Վ. Գևորգյան
ստորագրությունը

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԳՈՐԾԱՐԿՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1322.2

« 24»_____05____2024թ.

Սույն եզրակացությունը կազմվել է ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի կողմից:

Փորձագետ – Սևակ Ռաֆիկի Դավության

Կրթությունը – բարձրագույն

Մասնագիտությունը–փորձագետ ամբարձիչ սարքավորումների, կաթսայատեղակայանքների, ջրային լողամիջոցների ոլորտում

Փորձագետի վկայական -- №058 տրված 02.02.2024թ.

Աշխատանքային ստաժ-2009թ-ից

Աշխատանքային հասցե – Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Նալբանդյան 116

Հեռ. 098215669, 093868980

Համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման
մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի՝ Ա/Ձ Լյուդվիկ Մելիքյանի և «Տեխնիկական
անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև « 16 » 05. 2024թ-ին կնքված
N1322 պայմանագրի՝ «22 » 05. 2024թ - ից մինչև « 24 » 05. 2024թ-ը ‹‹Տեխնիկական
անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ս. Դավթյանի կողմից,
տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց Գեղարքունիքի մարզի Ք.
Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից
շահագործվող բենզալցակայան արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

Ա/Ձ Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից շահագործվող բենզալցակայանը՝ /հեղուկ վառել ցակայանը/ նախատեսվում է հեղուկ վառելանյութով տրանսպորտային միջոցների և այլ մեքե մեխանիզմների աշխատանքը ապահովելու համար:

Բենզալցակայանում հեղուկ վառելանյութի լցավորումը կատարելու համ նախատեսվում է վառելիքի լցարկման համար հատուկ տեղակայանքներ ՝բաշխիչ լցավորման սյունակ,մղող պոմպ, որը պահեստարանից քաշում է հեղուկ վառելիքը և հատո ճկափողրակի վրա տեղադրված լցարկման գլխիկի միջոցով կատարվում է վառելիքի լցավորու

Մինչև հեղուկ վառելանյութի մուտքը բաշխիչ լցավորման սյունակ, խողովակաշարի վր տեղադրվում է հետադարձ փակող փական , որը նախատեսված է բաշխիչ լցավորմա սյունակից հեղուկ վառելիքի հետադարձ շարժումները կանխելու համար: Կոլեկտորի խողովակ վրա տեղադրված է ապահովիչ արտանետիչ կափույր՝ ամբարում ավելցուկային գազեր մթնոլորտ արտանետելու նպատակով:

Ա/Ձ Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից շահագործվող բենզալցակայանում հեղուկ վառելիքի պահպանման համար նախատեսված են 5 տոննա ծավալով 2 հատ տարողություն /ամբար/ որոնք տեղադրված են ստորգետնյա տարբերակով. տեղադրված է գերմանական արտադրության հեղուկ վառելիքի լցավորման բաշխիչ սյունակ՝ թվով 2 հատ, 2 -ական ճկափողով:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում, ուսումնասիրվել են արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը՝

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը **համապատասխանում է** <<Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> << տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015 թվականի N 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգները – հաստատված 10. 05. 2024թ-ին Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին.

Հրահանգավորման մատյանները –

Փորձարկման ակտերը – բենզալցակայանի սարքավորումների փորձարկումները և զննումները իրականացվել է անվտանգ շահագործման պատասխանատու Լյուդվիկ Մելիքյանի կողմից, որը **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Շենքեր և շինություններ, հերթափոխի ղեկավարի շենք, վառելիքի պահեստավորման շինություն, վառելիքի լցավորման հարթակ,ծածկոց.

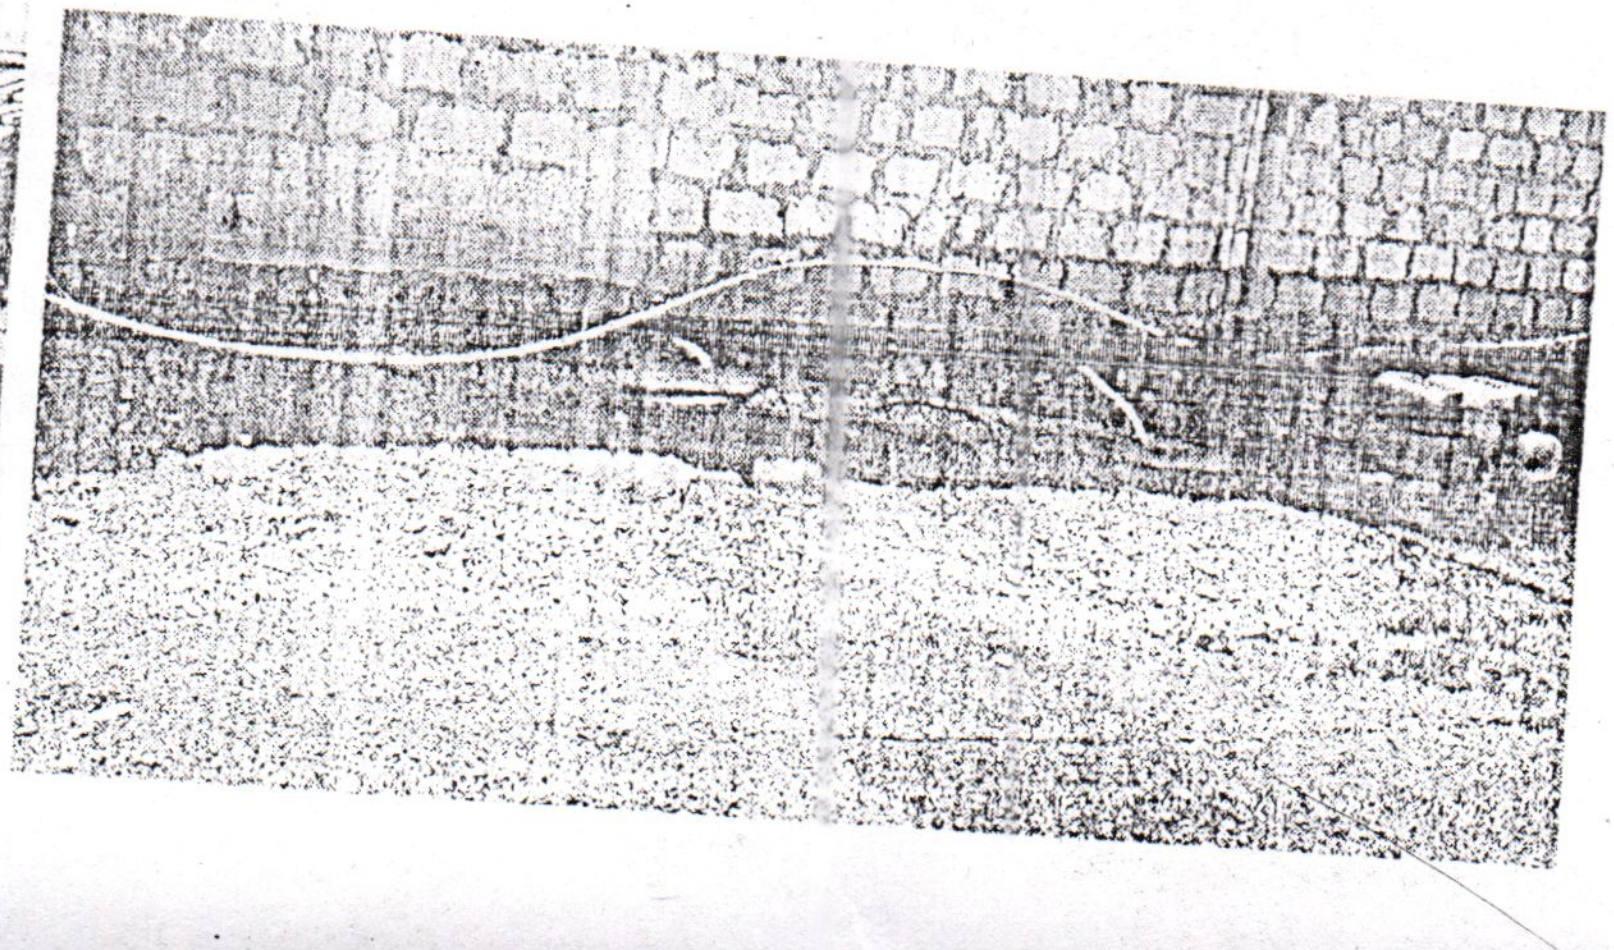

որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին.

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, վառելիքի 5 տոննա ծավալով 2 հատ տարողություն /ամբար/, բաշխիչ լցավորման սյունակ – 2 հատ:

որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Տեխնիկական միջոցները՝ ճկափող 4 հատ, չափիչ-ստուգիչ սարքեր, աշխատանքային գործիքներ, անհատական պաշտպանության միջոցներ, որոնք **համապատասխանում են** հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներին:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը անցել են համապատասխան որակավորում՝վկ №1499, տրվ. 03.06.2022թ :

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները՝ Գեղարքունիքի մարզի Ք. Վարդենիս, Երևանյան 70 հասցեում գտնվող Լյուդվիկ Մելիքյանի Ա/Ձ-ի կողմից շահագործվող բենզալցակայան

ԱՎՕ 8/1-7424

արտադրական վտանգավոր օբյեկտը համապատասխանում է նախագծային փաստաթղթերին և ենթակա է շահագործման:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը-

1. Պատասխանատուի վկ. պատճեն- 1 թերթ

Փորձագետ -------------------- Ս. Դավույան N058

ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը